



PBD SE 1026-2
NIBE™ F750
639340

Frånluftsvärmepump
NIBE™ F750

3

Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning

- Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd kompressor
- Displayenhet med tydlig färgskärm
- Avgiven kompressoreffekt 1,5-6,5 kW
- Avluftstemperatur ner till -15 °C
- Lågenergifläkt
- Lågenergicirkulationspump, klass A
- Utegivare/innegivare
- Mäter och loggar medel inomhustemperatur under uppvärmningssäsongen
- Schemaläggning av värme, ventilation och varmvatten samt semesterläge
- Kan styra upp till fyra värmesystem, med olika temperaturnivåer
- Fasindivuell effektvakt
- Kommunicerbar med GSM (tillbehör)
- Inbyggt volymkärl på 25 l

NIBE F750 är en komplett frånluftsvärmepump för både nyinstallation och utbyte i villor eller motsvarande.

Princip

NIBE F750 är en frånluftsvärmepump med inbyggd likströmsfläkt och varmvattenberedare som är försedd med korrosionsskydd av koppar. Som tillsats när det blir riktigt kallt ute finns en inbyggd elpatron.

Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs värmepumpen, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, levererar värme och bereder tappvarmvatten. NIBE F750 är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiatorkrets och/eller golvvärme.

Aggregatet är avsett för både nyinstallation och utbyte i villor eller motsvarande.

Värmepumpen arbetar efter principen flytande kondensering, varför panndelen är försedd med ett 25-liters temperaturutjämningskärl. NIBE F750 är inte dockningsbar till andra värmekällor.



Utrustning

NIBE F750 är försedd med komplett ventilutrustning bestående av avtappnings-, påfyllnings-, vacuum-, back- och säkerhetsventil för vattenvärmardelen. Panndelen är försedd med avtappnings-, påfyllnings- samt säkerhetsventil. Dessutom är aggregatet försett med klimatstyrd värmeautomatik med ute-, inne- och framledningstemperaturgivare, cirkulationspump, effektvakt samt expansionskärl.

Konstruktion

Styrningen av F750 sker med mikroprocessor. Detta ger ett enkelt handhavande samtidigt som värmepumpen alltid utnyttjas så effektivt som möjligt, eftersom mikroprocessorn kontinuerligt fattar beslut om bästa driftsätt. Mikroprocessorn sköter även värmeautomatik och cirkulationspump. Möjlighet att styra ytterligare en shuntautomatik finns då behov av två olika framledningstemperaturer föreligger. Sifferfönstret visar i klartext aktuella temperaturer och inställda värden.

Utformningen av ventilationsdelen ger en hög ventilationskapacitet. Fläkten som är steglöst omkopplingsbar kan dessutom enkelt forceras eller reduceras via intern klocka, manöverpanelen eller extern signal.

F750 ger hög besparing på grund av en kraftfull, variabel kompressor som med intelligent styrning arbetar med det för tillfället mest gynnsamma temperaturförhållandet.

Isoleringen består av formgjuten neopor (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster.

Ytterhöljet består av vit pulverlackerad stålplåt. Frontluckan är enkelt demonterbar för bästa åtkomlighet vid installation och vid eventuell service.

F750 har max elpatroneffekt 6,5 kW. Effekten är lätt omställbar via displayen och kan effektspärras enligt krav i byggreglerna.

Uppställning och placering

För att underlätta rörinstallation bör ett fritt utrymme för fördelningsrör m.m. finnas på höger eller vänster sida. Beträffande övriga installationsmått, se avsnitt "Mått".

Värmepumpen bör helst ställas upp med ryggsidan ca 10 mm från yttervägg i grovkök eller motsvarande typ av rum för att eliminera eventuella olägenheter på grund av ljud. Om detta inte är möjligt bör vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas. Oavsett placering skall vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleras. OBS! Avstånd till vägg skall i samtliga fall vara minst 10 mm.

Rördragning skall utföras utan klamring i innervägg mot sov-/vardagsrum.

Funktionsprincip, kylkrets



När den rumstempererade frånluften passerar förångaren förångas köldmediet på grund av sin låga kokpunkt. Därmed avger rumsluften energi till köldmediet.

Köldmediet komprimeras därefter i en kompressor, varvid temperaturen höjs kraftigt.

Det varma köldmediet leds till kondensorn. Här avger köldmediet sin energi till pannvattnet varvid köldmediet övergår från ånga till vätska.


Därefter leds köldmediet vidare via filter till expansionsventilen där tryck och temperatur sänks.

Köldmediet har nu fullbordat sitt kretslopp och passerar åter förångaren.

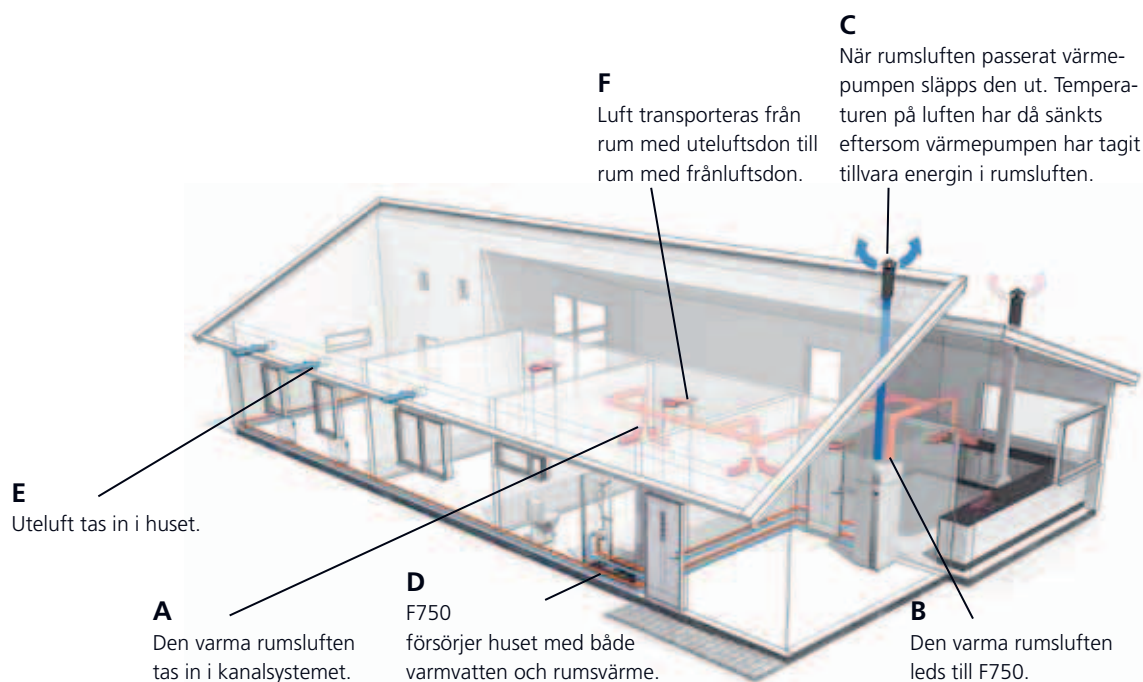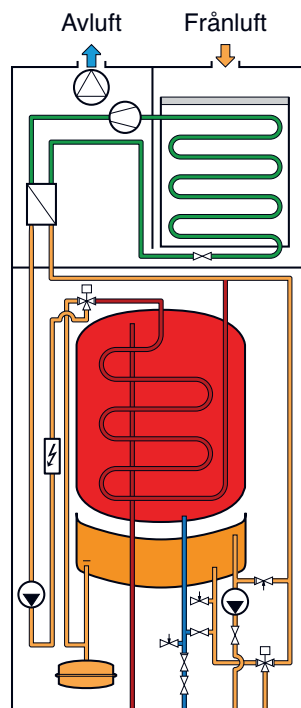


Transport och förvaring


F750 ska transporteras och förvaras stående och torrt.
Vid inforsling i byggnaden kan F750 dock försiktigt lutats bakåt 45 °.

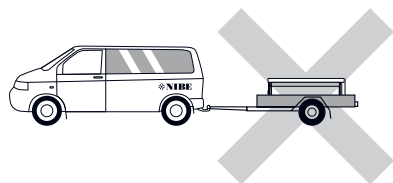


Bipackade komponenter



Utegivare



Innegivare



Rörinstallationssats




Strömkännare

Placering

Bipackningssatsen är placerad ovanpå värmepumpen.


Installationsutrymme

Lämna ett fritt utrymme på 500 mm framför värmepumpen.
För att kunna öppna sidoluckorna behövs ca 50 mm fritt utrymme på varje sida. Luckorna behöver dock inte öppnas vid service, utan all service på F750 kan utföras framifrån.

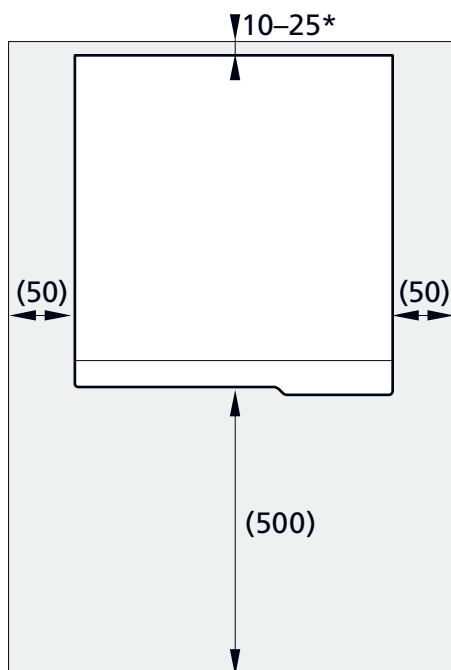

* Beroende på förläggning av matningskabel och rör.

Värmepumpens konstruktion

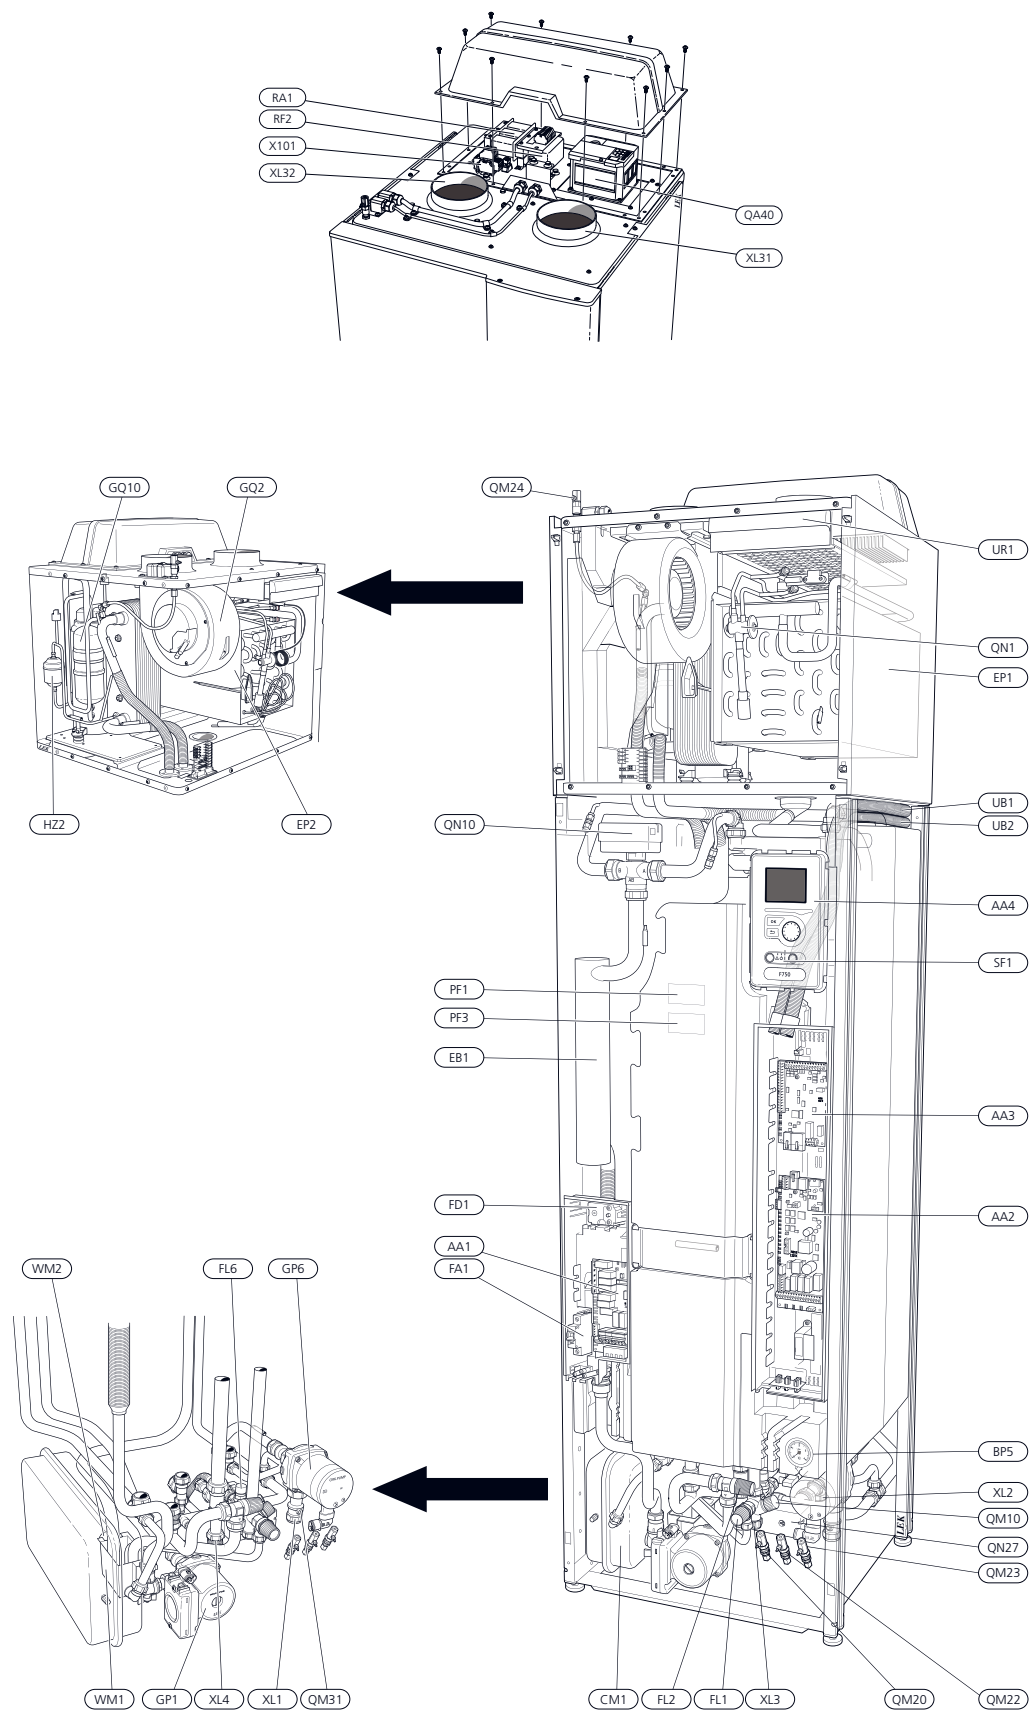

Röranslutningar

XL1	Anslutning, värmebärare framledning
XL2	Anslutning, värmebärare returledning
XL3	Anslutning, kallvatten
XL4	Anslutning, varmvatten
XL31	Ventilationsanslutning, frånluft
XL32	Ventilationsanslutning, avluft

VVS-komponenter

CM1	Expansionskärl
FL1	Säkerhetsventil, varmvattenberedare
FL2	Säkerhetsventil, klimatsystem
FL6	Vaccumventil
GP1	Värmepump
GP6	Värmepump 2
QM10	Påfyllningsventil, varmvattenberedare
QM11	Påfyllningsventil, klimatsystem
QM20	Avluftning, klimatsystem
QM22	Avluftning, slinga
QM23	Avluftning, utjämningskärl
QM24	Avluftning, växlare
QM31	Avstängningsventil, värmebärare fram
QN10	Växventil, klimatsystem/varmvattenberedare
QN27	Växventil, cirkulation klimatsystem
WM1	Spillkopp
WM2	Spillvattenavledning

Givare etc.

BP5	Tryckmätare, värmesystem
-----	--------------------------

Elkomponenter

AA1	Elpatronskort
AA2	Grundkort
AA3	Ingångskort
AA4	Displayenhet
EB1	Elpatron
FA1	Automatsäkring
FD1	Temperaturbegränsare
QA40	Inverter
RA1	Drossel
RF2	EMC-filter
SF1	Strömställare
X101	Plintsäkring, inverter

Kylkomponenter

EP1	Förångare
EP2	Kondensor
GQ10	Kompressor
HZ2	Torkfilter
QN1	Expansionsventil

Ventilation

GQ2	Frånluftsfläkt
UR1	Filterlucka

Övrigt

PF1	Dataskylt
PF3	Serienummerskylt
UB1	Kabelgenomföring
UB2	Kabelgenomföring

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 81346-1 och 81346-2.

Rörinstallation

Rörinstallation ska utföras enligt gällande regler.

Fyra flexibla anslutningsrör med snabbkoppling bipackas produkten för snabb och enkel installation.

Radiatoranslutning

När cirkulationspumpen är i drift får flödet i värmesystemet inte stoppas helt, d.v.s. minst en av värmesystemets radiatorer/golvvärmeslingor måste vara helt öppna.

Tappvattenanslutning

Om bubbelpool eller annan väsentligt större förbrukare av varmvatten skall installeras, bör värmepumpen kompletteras med extern varmvattenberedare.

Varmvattenberedare utan elpatron

Vid nybyggnation används varmvattenberedare typ NIBE VPB 200 alt. VPBS 300 (förberedd för soldockning). Tillbehöret dockningssats behövs. VPB 200 placeras med fördel till vänster om F750. VPBS 300 kräver rördragning bakom apparaterna, vilket erfordrar 60 mm fritt utrymme till vägg.

Varmvattenberedare med elpatron


För befintliga hus kan även varmvattenberedare typ NIBE Compact eller Eminent användas.

För mer information se www.nibe.se.

Elanslutning

Inkoppling får ej ske utan elleverantörens medgivande och skall ske under överseende av behörig elinstallatör.

F750 ska anslutas med tillhörande anslutningskabel (längd ca 2 m) via en allpolig brytare med minst 3 mm brytaravstånd. Minsta kabelarea ska vara dimensionerad efter vilken avsäkring som används. Anslutningskabeln hittar du på baksidan av F750 (se måttskiss nedan).

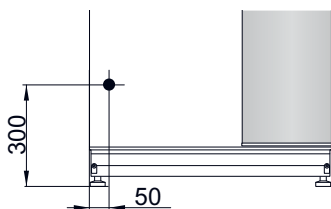

Erforderlig grupsäkring framgår av tabell nedan.

Övrig elektrisk utrustning är färdigkopplad från fabrik, förutom ute- och innegivare. Se även avsnitt "Extern styrning och effektvakt". Manöver (230V), fläkt och cirkulationspumpar är internt avsäkrade med en automatsäkring (10A).

Eltilsats (kW)	Max (A) L1	Max (A) L2	Max (A) L3
2	2	0	8,7
5	9,5	7,5	8,7
6,5	11,7	11,8	8,7

Tabellen visar max fasström vid de olika elstegen för värmepumpen.

Utöver detta tillkommer strömmen för kompressorn, som beroende av driftsfall kan uppgå till 4,3 A på samtliga faser.

Effektlösning

F750 följer gällande byggregler (BBR). Detta innebär att max effektuttag (max installerad eleffekt) kan låsas. För att därefter ändra max effektuttag måste displaykortet bytas ut.

Besiktning

F750 är som standard utrustad med slutet expansionskärl. Enligt gällande normer måste pannanläggningen besiktigas innan den tas i bruk. Denna besiktning får endast utföras av person med kompetens för uppgiften.

Funktionskontroll av ventilationsanläggningen skall enligt gällande förordningar utföras av behörig person (gäller ej en- och tvåbostadshus).




Max pann- och radiatorvolym

Tryckexpansionskärls volym är 10 liter och har som standard ett förtryck på 0,5 bar (5 mvp). Detta medför att maximal höjd mellan kärlet och den högst belägna radiatortorn är 5 m. På kärlet sitter en ventil för eventuell justering av förtrycket.

Expansionskärls förtryck skall vara infört i besiktningshandlingen.

Max systemvolym exklusive panna är vid ovanstående förtryck 260 liter.

Tillgängligt externt tryck, klimatsystem

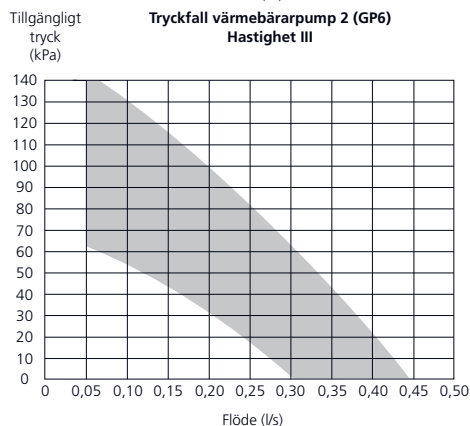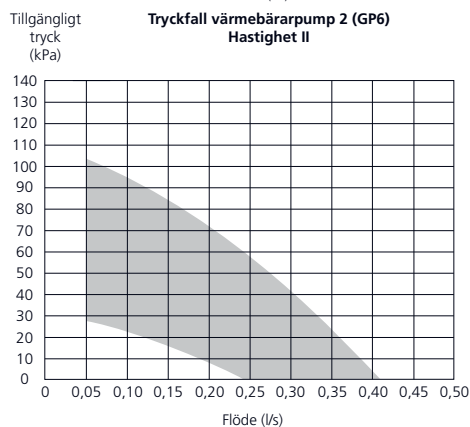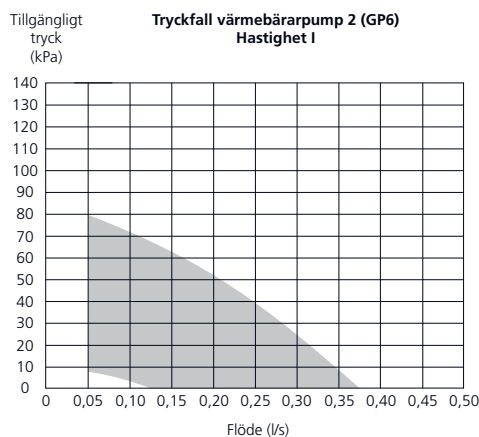

Värmebärarpump 1 kan justera den totala kapaciteten för värmebärarpump 2 beroende på driftfallet, vilket är förklaringen till det stora arbetsområdet för respektive kurva i vidstående diagram.

Ute- och rumsgivare

Givarna ansluts med tvåledare till plint. Minsta arean på kabeln skall vara 0,4 mm² upp till 50 m, t ex EKXX eller LiYY.

Utegivaren placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol. Eventuellt kabelrör bör tätas för att inte orsaka kondens i utegivarkapseln.

Rumsgivaren monteras på en neutral plats där visad temperatur önskas.

Extern styrning och effektvakt

I de fall extern styrning önskas kan denna kopplas in på en plint.

F750 är internt utrustad med effektvakt. Om den används skall de medlevererade strömkännarna monteras i elcentrallen och kopplas in på plint i värmepumpen.

Om strömkännarna är inkopplade övervakar värmepumpen fasströmmarna och fördelar automatiskt elstegen till minst belastad fas.

För att effektvakten skall kunna arbeta på ett riktigt sätt måste styrsystemet ställas in för anläggningens huvudsäkring.

Ventilation

F750 anslutes så att all ventilationsluft förutom köksfläkt passerar förångaren i värmepumpen. Normerat minflöde är 0,35 l/s per m² bostadsyta. För att värmepumpen skall arbeta på bästa sätt bör ventilationsflödet ej understiga 110 m³/h (31 l/s). Även om normkravet ger lägre flödesbehov medför ökningen till 110 m³/h ingen höjd energiförbrukning eftersom värmepumpens återvinningsgrad också ökar.

Omkoppling av ventilationskapacitet sker steglöst.

Anslutningar skall ske via flexibla slangar, förlagda lätt utbytbara. Då avluftstemperaturen kan nå -15 °C ska avluftskanalen isoleras diffusionstätt (PE30) i hela sin längd. Frånluftskanal som förläggs i kalla utrymmen skall isoleras. Möjlighet till kanalinspektion krävs. Se till att areaminskningar i form av veck, snäva böjar m.m. inte förekommer, detta medför minskad ventilationskapacitet. Alla kanalskarvar skall vara täta och bör popnitas för att undvika läckageflöden. Kanalsystemet skall utföras enligt gällande normer. Lägst tätetsklass B rekommenderas.

Avluftskanalen bör om möjligt ledas upp genom yttertak. Ska kanalen dras ut genom yttervägg, bör man undvika en omedelbar 90 graders böj bakåt, då detta kan innebära oljud samt lägre kapacitet.

För att undvika att fläktljud leds till frånluftsdonen bör man montera in en ljuddämpare i kanalen. Detta är även lämpligt vid korta avluftskanaler.

För att erhålla erforderlig luftväxling i husets samtliga rum krävs korrekt placering och injustering av frånluftsdon. En felaktig ventilationsinstallation kan medföra sämre utbyte från värmepumpen och därmed en sämre driftsekonomi, samt även skada huset.

Avluftskanalen får inte dras till rökkanal.

Om braskamin eller motsvarande installeras måste den vara försedd med tätslutande luckor samt ha möjlighet att ta förbränningsluft utifrån.


För att erhålla god komfort är det också viktigt att använda uteluftsdon med god luftspridning och att se till att man har tillräckligt många don.

TIPS!

Om en extra kondensisolering (PE30) dimension 200 monteras utanpå befintlig avluftsledning mellan värmepumpen och innertak, reduceras ljud i uppställningsrum med 1-2 dB(A).

Inställning av fläktkapacitet

Val av ventilationskapacitet görs i displayen.

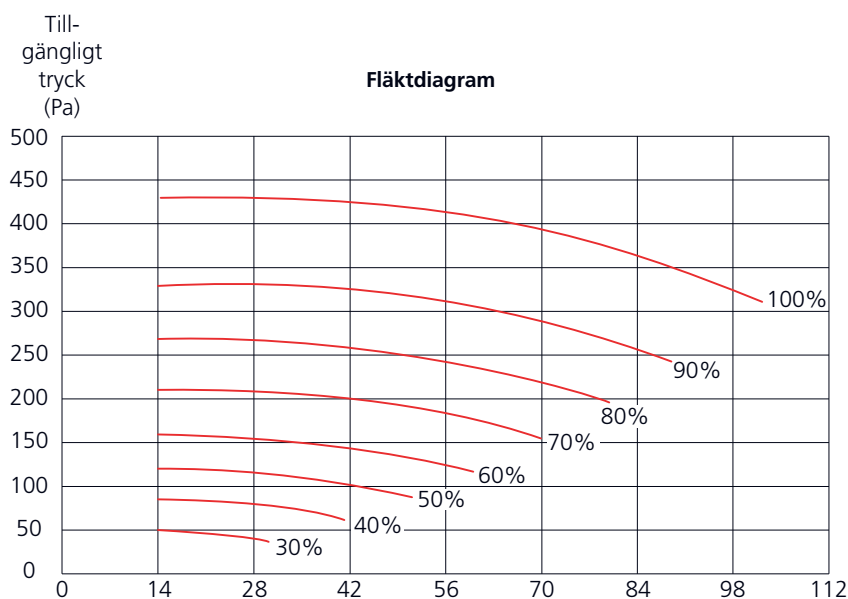

Ovanstående diagram visar tillgänglig ventilationskapacitet. Min frånluftsföde är 31 l/s (110 m³/h).

Styrning, allmänt

Inomhustemperaturen är beroende av flera olika faktorer. Under den varmare årstiden räcker oftast solinstrålning och värmeavgivning från människor och apparater för att hålla huset varmt. När det blir kallare ute måste man starta sitt klimatsystem. Ju kallare det blir ute desto varmare måste radiatorerna/golvslingorna vara.

Styrning av värmeproduktionen sker med principen "flytande kondensering" det vill säga den temperaturnivå som behövs för uppvärmning vid en viss utetemperatur produceras med ledning av insamlade värden från ute- och framledningsgivare. Rumsgivaren kan även användas för kompenserande av avvikelse i rumstemperatur.

Värmeproduktion

Reglering av värmetillförsel till huset sker enligt vald inställning av reglerkurva (kurvlutning och förskjutning) i meny 1.9.1. Efter injustering tillförs rätt värmemängd för den aktuella utetemperaturen. Värmepumpens framledningstemperatur kommer att pendla runt det teoretiskt önskade värdet.

Varmvattenproduktion

Start av varmvattenladdning sker när varmvattengivaren har sjunkit till inställd starttemperatur. Varmvattenladdningen stoppas när vattentemperaturen på varmvattengivaren (BT6) har uppnåtts.

Vid tillfälligt större varmvattenbehov finns en funktion kallad "tilfällig lyx" som gör att temperaturen kan höjas till högre temperatur under 3 – 12 timmar (valbart i menysystemet).

Enbart tillsats

F750 kan användas med enbart tillsats (elpanna) för att producera värme och varmvatten exempelvis innan ventilationssystemet är klar.


Larmindikeringar

Vid larm lyser statuslampan rött och i displayen visas detaljerad information beroende på fel. Vid varje larm skapas en larmlogg som sparar ett antal temperaturer, tidpunkt och utgångarnas status.

Egen kurva

F750 har förprogrammerade icke linjära värmekurvor. Möjligheten finns även att skapa en egendefinierad kurva. Denna är en styckvis linjär kurva med en knäpunkt. Man väljer en knäpunkt och de temperaturer som hör till.

USB-serviceuttag

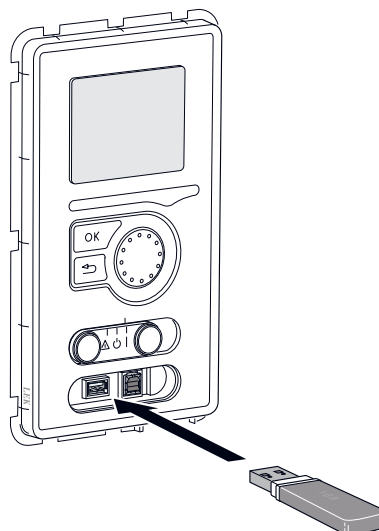

F750 är utrustad med USB-uttag i displayenheten. I USB-uttaget kan du t.ex. ansluta ett USB-minne och använda det till att uppdatera programvaran, spara loggad information och hantera inställningarna i F750.

SMS 40


Med tillbehöret SMS 40 kan F750 styras och bevakas externt.

SMS 40 består av en kommunikationsmodul, ett GSM-modem med antenn och en separat jackbar strömförsörjningsenhet att montera i ett vägguttag. Antennen är möjlig att placera utanför kapslingen.

SMS 40 gör att styrning och övervakning av driften kan, via en GSM-modul, göras med en mobiltelefon via SMS-meddelanden. För att GSM-funktion ska fungera måste kommunikationsmodulen förses med giltigt GSM-abonnemang. Detta kan till exempel vara ett kontantkort eller ett speciellt telematikabonnemang.

För vidare presentation, besök www.nibe.se

Displayenhet

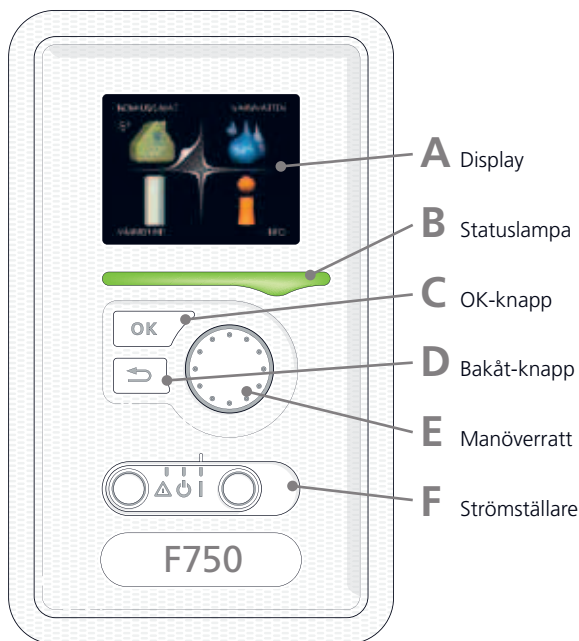

A Display

På displayen visas instruktioner, inställningar och driftinformation. Med hjälp av den tydliga displayen och ett lättanvänt menysystem kan du enkelt navigera mellan olika menyer och alternativ för att ställa in den komfort eller få den information du önskar.

B Statuslampa

Statuslampan indikerar värmepumpens status. Den

- lyser grönt vid normal funktion.
- lyser gult vid aktiverat reservläge.
- lyser rött vid utlöst larm.

C OK-knapp

OK-knappen används för att

- bekräfta val av undermeny/alternativ/inställt värde/sida i startguiden.

D Bakåt-knapp

Bakåt-knappen används för att

- backa till föregående meny.
- ångra en inställning som ej bekräftats.

E Manörratt

Manörratten kan vridas åt höger eller vänster. Du kan

- förflytta dig i menyer och mellan alternativ.
- öka eller minska värden.
- byta sida i flersidesvisningar (t.ex. hjälptexter och serviceinfo).


F Strömbrytare

Strömbrytaren har tre lägen:

- På (I)
- Standby (⏻)
- Reservläge (⚡)

Menysystem

När dörren till värmepumpen öppnas visas menysystemets fyra huvudmenyer samt viss grundinformation på displayen.

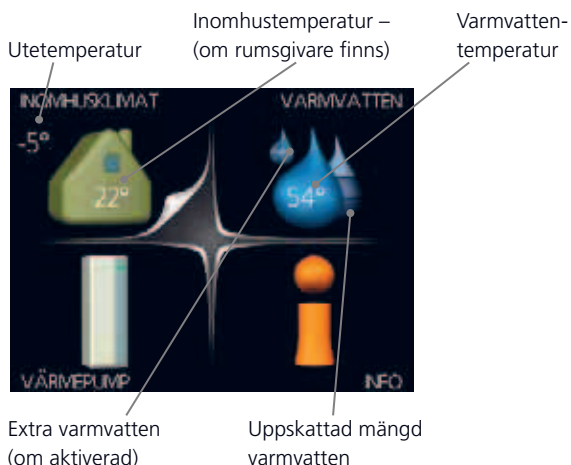

Meny 1 - Inomhusklimat

Inställning och schemaläggning av inomhusklimatet.

Meny 2 - Varmvatten

Inställning och schemaläggning av varmvattenproduktionen.

Meny 3 - Info

Visning av temperatur- och annan driftinformation samt tillgång till larmloggen.

Meny 4 - Värmepump

Inställning av tid, datum språk, display, driftläge mm.

Meny 5 - Service



Avancerade inställningar. Dessa inställningar är ej åtkomliga för användaren. Menyn blir synlig genom att bakåt-knappen trycks in i 7 sekunder.

Startguide



Första gången värmepumpen startas sätts en startguide igång. I startguiden ges instruktioner om vad som behöver utföras vid första uppstart tillsammans med en genomgång av värmepumpens grundläggande inställningar. Startguiden säkerställer att uppstarten görs på rätt sätt och kan därför inte hoppas över. Startguiden kan startas i efterhand i meny 5.7.

Mått och röranslutningar

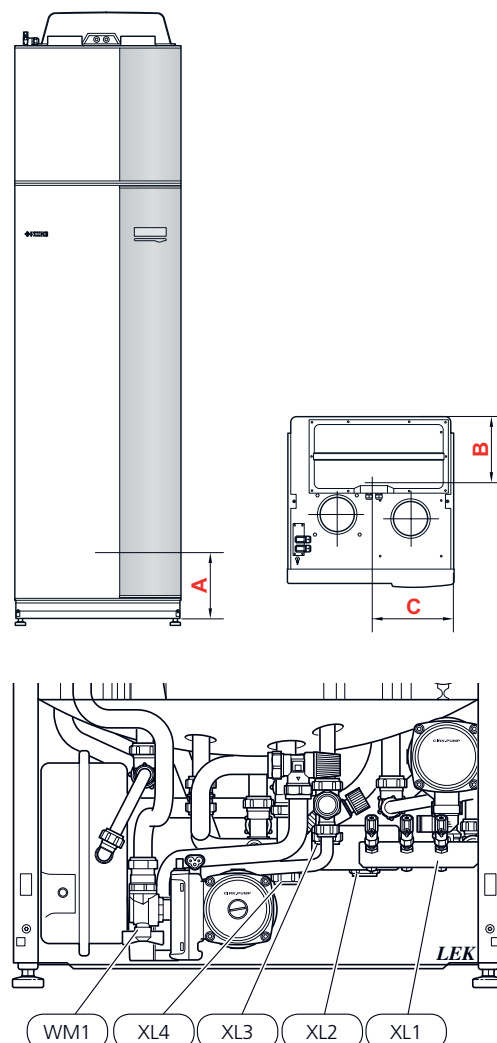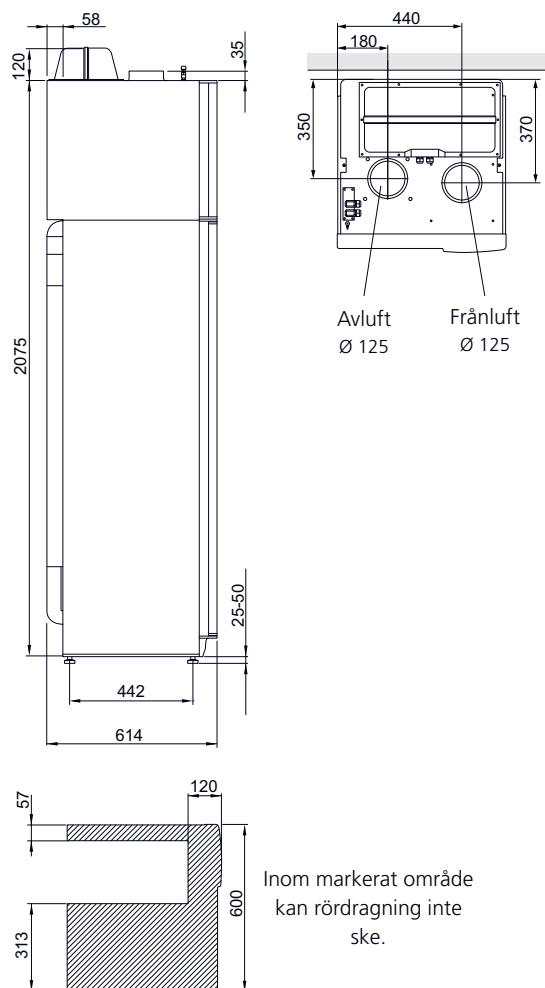

Avsättningsmått

Anslutning		A	B	C
XL 1 Värmebärare fram	(mm)	95	400	70
XL 2 Värmebärare retur	(mm)	85	210	165
XL 3 Kallvatten	(mm)	120	445	210
XL 4 Varmvatten	(mm)	160	400	260
WM 1 Spillkopp	(mm)	60	200	420

Rördimensioner

Anslutning		
Värmebärare utv Ø	(mm)	22
Kallvatten utv Ø	(mm)	22
Varmvatten utv Ø	(mm)	22
Spillvattenavledning Ø	(mm)	32

Nybyggnation

F750 är utvecklad för att möta energi- och effektbehoven i Boverkets byggregler BBR 16.

En individuell energi- och effektbehovsberäkning måste utföras för varje nybyggnation, där även husets klimatskärm ingår.

Frånluft


NIBE F750 har en stor, kraftig kompressor som kan uppfylla effekt- och energikravet i en bostad på upp till omkring 200 kvadratmeter (beroende på husets utformning och geografiska läge). Eftersom kompressorn är inverterstyrd är driften mycket ekonomisk och effekten två till tre gånger så hög som för konventionella frånluftsmodeller.

Utöver detta får man alla de vanliga fördelarna med frånluftsvärmesystem - inga borrhål behövs och systemet levereras som en komplett enhet som förser bostaden med värme, varmvatten och ventilation.

Bergvärme


Om man bygger ett hus som är större än genomsnittet och/eller om man har en utomhuspool och/eller varmgarage, rekommenderar vi en bergvärmepump, t.ex. NIBE F1245.

Konventionell frånluftsvärmepump

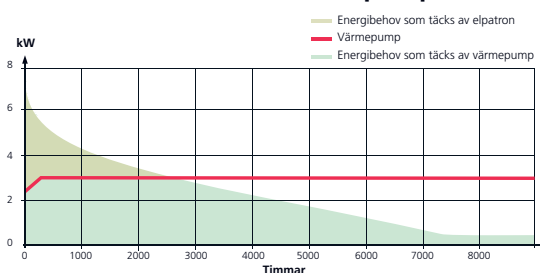


Ovan visas hur stor del av bostadens energibehov som kan tillhandahållas av en normal frånluftsvärmepump. Resultatet är dock inte tillräckligt bra för att uppfylla de nya byggreglerna.

Frånluftsvärmepump NIBE F750

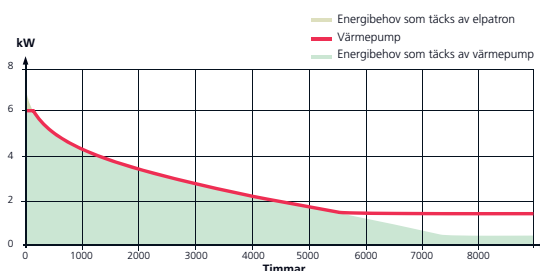

Observera hur utgående effekt från NIBE F750 följer kurvan för bostadens energibehov. Det är möjligt tack vare värmepumpens kraftfulla inverterstyrda kompressor.

Bergvärmepump

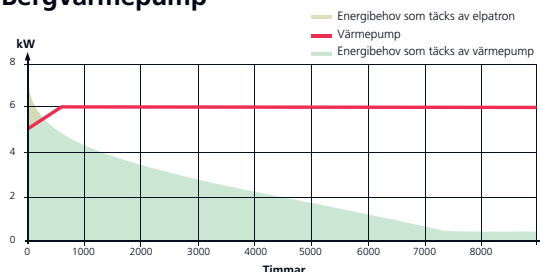

Det här diagrammet visar hur mycket energi en bergvärmepump kan generera. Besparingen är stor, men en sådan här värmepump skulle generera alldeles för mycket energi för ett mindre hus, vilket ökar risken för driftstörningar samt skulle göra att kompressorn startar och stannar ofta, vilket i sin tur förkortar kompressorns livslängd.

Tillbehör

Överskåp

Överskåp med ljuddämpning till rumshöjd 2400, 2500, 2550-2800 mm, döljer ventilationskanalerna samt reducerar ljud till uppställningsrum med 1-2 dB(A).

2400 mm

Art nr 089 756

2500 mm

Art nr 089 757

2550-2800 mm

Art nr 089 758

Kommunikationsmodul SMS 40

SMS 40 gör att styrning och övervakning av driften kan, via GSM-modulen, göras med en mobiltelefon via SMS-meddelanden.

För vidare presentation, besök www.nibe.se.

RSK nr 625 06 77

Art nr 067 073

Extra shuntgrupp ECS 40

Detta tillbehör används då F750 installeras i hus med två eller flera klimatsystem som kräver olika framledningstemperaturer, exempelvis i fall då huset har både radiator och golvvärmsystem.

RSK nr 624 66 77

Art nr 067 061

Rumsenhet RMU 40

RMU 40 gör att styrning och övervakning av driften kan göras i en annan del av bostaden än där F750 är placerad.

RSK nr 624 66 97

Art nr 067 064

VPB 200

Extra varmvattenberedare utan elpatron. Placeras med fördel till vänster om F750 för enklare montering.

RSK nr 686 12 07

Art nr 088 515

Dockningssats

För extra varmvattenberedare VPB 200.

Art nr 067 102

VPBS 300

Extra varmvattenberedare utan elpatron med soldockningsmöjlighet. Kräver att hela installationen (F750 samt VPBS 300) placeras med 60 mm avstånd till bakre vägg.

RSK nr 686 12 13

Art nr 083012



Vår trygghet räcker länge

Till F750 kan du köpa till NIBE:s 6-åriga trygghetsförsäkring. Försäkringen innebär sex års skydd mot maskinskada. Försäkringen är ett komplement till hem-, villa- eller fritidshusförsäkring.

Trygghetsförsäkringen kan förlängas ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. För fullständiga villkor se www.nibe.se/forsakring.

Tekniska data



Typ		
Höjd exkl. inverterbox, inkl. fötter	mm	2100-2125
Erforderlig reshöjd	mm	2270
Bredd	mm	600
Djup	mm	610
Vikt	kg	235
Volym totalt	liter	215
Volym panndel (varav utjämningskär)	liter	35 (25)
Volym varmvattenberedare	liter	180
Volym utjämningskär	liter	25
Kapacitet varmvatten 40 °C	liter	250
Märkspänning	V	400 V, 3N-PE 50Hz
Avgiven effekt, kompressor	kW	1,5-6,5
Tillförd effekt, kompressor	kW	0,4-2,8
Effekt elpatron	kW	0,5-6,5
Driveffekt cirkulationspump	W	5-45
Driveffekt frånluftsfläkt	W	25-140
Min avluftstemperatur	°C	-15
Kapslingsklass		IP 21
Max tryck i varmvattenberedare	MPa (bar)	0,9 (9,0)
Max tryck i panndel	MPa (bar)	0,25 (2,5)
Köldmedium (R407C)	kg	0,74
Ljudeffektnivå*	dB(A)	40-55
Ljudnivå i uppställningsrum**	dB(A)	36-51
RSK nr		625 06 73

* A-vägd ljudeffektnivå (LwA). Värdet varierar med hastigheten på kompressorerna samt vald fläktkurva.

** A-vägd ljudtrycksnivå (LpA). Värdet kan variera med rummets dämpningsförmåga. Dessa värden gäller vid en dämpning om 4 dB.

Med reservation för eventuella mått- och konstruktionsändringar